




Tilrettelegging for brannvesenets innsats

Innhold

Salten Brann IKS virkeområde.....	1
Kravspesifikasjoner for kjørevei og oppstillingsplass.....	2
Tekniske data for biler	2
Kjøretøy og beredskap	3
Vannforsyning	4
Spesielle tilrettelegginger	4

Salten Brann IKS virkeområde

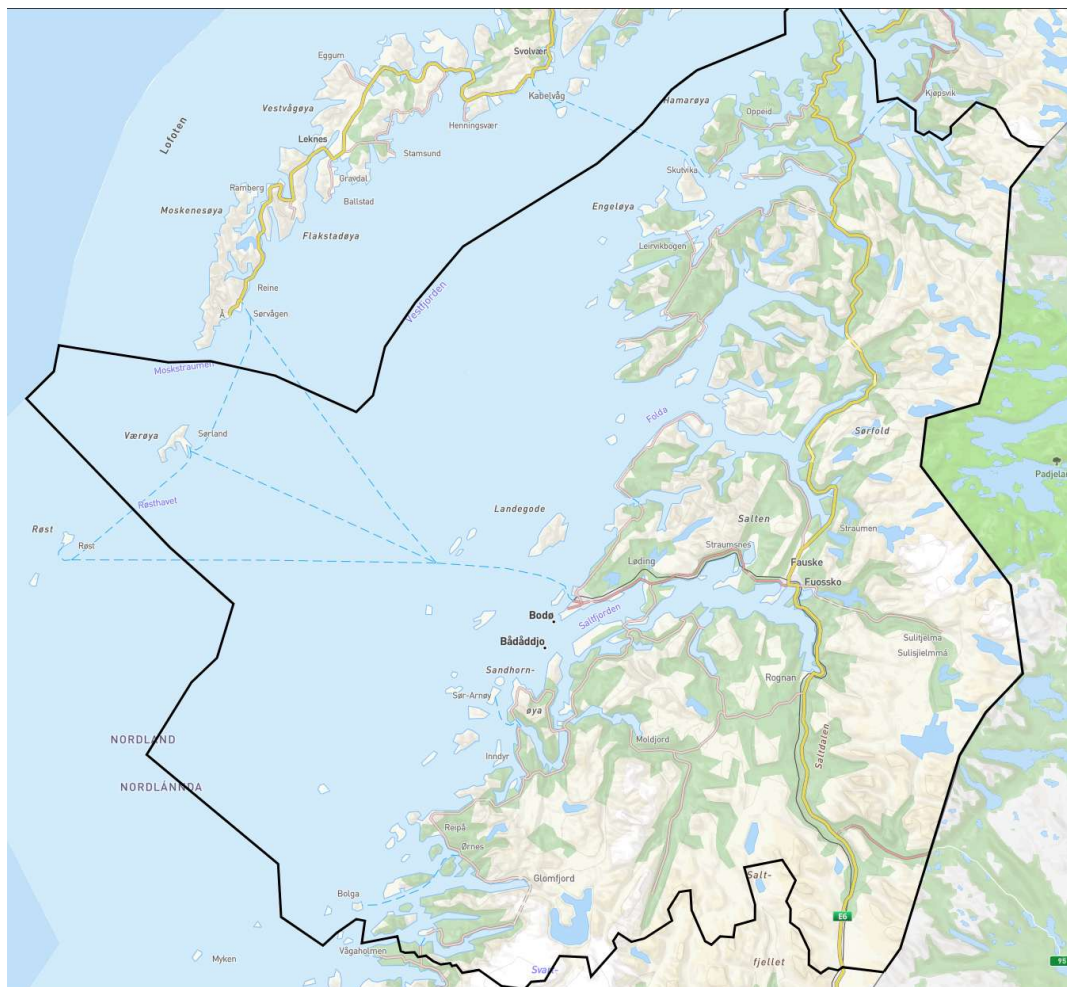

Kravspesifikasjoner for kjørevei og oppstillingsplass

Utforming av Kjørevei	Krav
Kjørebredde (min.)	3,5m
Stigningsforhold (maks.)	12,5%
Fri kjørehøyde (min.)	4m
Svingradius ytterkant vei (min.)	13m
Akseltrykk	13 tonn
Akseltrykk boggi	22 tonn
Lengde lift	11m
Lengde mannskapsbil	8m

Utforming av oppstillingsplass	Krav
Bredde oppstillingsplass (min.)	8m
Avstand mellom lift og bygning (maks.)	10m

Tekniske data for biler

Tekniske data for lift Bronto Skylift F42 RLXer (Bodø)	
Tillatt totalvekt	30.000kg
Tillatt aksellast	9.000/21.000 (12.700+8.300) kg
Akselavstand	4500/1350 mm
Chassisbredde	2550 mm
Støtteben maks støttekraft	170 kN
Støttekraft med underlagsplater (50x950x750)	2,4 kg/cm ²
Støttekraft uten underlagsplater	9,5 kg/cm ²
Bakkestøtte bredde/lengde	8,0m / 6,3m

Tekniske data for mannskapsbil	
Totalvekt	19.000 kg
Aksellast	7.500/11.500kg
Akselavstand	4500 mm
Chassisbredde	2550 mm

Tekniske data for tankbil	
Totalvekt	21.000 kg
Aksellast	8.500 / 12.700 kg
Akselavstand	3500 mm
Chassisbredde	2550 mm



Kjøretøy og beredskap

Oversikt over kjøretøy og slokkeberedskap for våre lokasjoner. Det er bare stasjonen i Bodø som har kasernert vaktlag, alle andre stasjoner har deltidsmannskaper der vaktordningen varierer.

Kommune	Stasjon	Kjøretøy
Bodø	Bodø	Mannskapsbil Tankbil Lift/høyderedskap Fremskutt enhet
	Misvær	Mannskapsbil Tankbil
	Kjerringøy	Mannskapsbil
	Knaplund	Mannskapsbil
Værøy	Værøy	Mannskapsbil
Fauske	Fauske	Mannskapsbil Tankbil Redningsbil Fremskutt enhet
	Sulitjelma	Mannskapsbil
	Rognan	Mannskapsbil Tankbil
Beiarn	Moldjord	Mannskapsbil
Hamarøy	Oppeid	Mannskapsbil
	Innhavet	Fremskutt enhet Tankbil
	Drag	Fremskutt enhet
Steigen	Saurfjorden	Mannskapsbil
Sørfold	Straumen	Mannskapsbil Tankbil
	Inndyr	Mannskapsbil
Meløy	Sørarnøy	Kjøretøy + henger
	Våg (Sandhornøy)	Kjøretøy + henger
	Nygårdsjøen	Henger
	Ørnes	Mannskapsbil
	Halsa	Mannskapsbil
	Engavågen	Mannskapsbil Redningsbil
	Glomfjord (YARA)	Mannskapsbil Tankbil
	Meløya	Henger
	Bolga	Henger



Vannforsyning

Kommunen skal sørge for at den kommunale vannforsyningen fram til tomtegrense i tettbygde strøk er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slokkevann.

Et tettsted er en hussamling med minst 200 bosatte og der avstanden mellom husene normalt ikke skal overstige 50 meter (jf. SSB).

I Salten Brann IKS sitt virkeområde er følgende områder tettsteder pr. 01.01.2025.

Kommune	Tettsted
Bodø	Bodø sentrum/Rønvik – Bertnes Åsen/Valle Deler av Fenes Skivika Løpsmarka Tverlandet/Løding Saltstraumen/Knaplund
Fauske	Fauske sentrum Valnesfjord Sulitjelma
Saltdal	Rognan Røklund
Gildeskål	Inndyr
Meløy	Reipå Ørnes Neverdal Glomfjord
Sørfold	Straumen
Steigen	Leinesfjorden
Hamarøy	Oppeid/Presteid Drag
Værøy	Sørland

Slokkevann skal være utbygd i disse områdene, for kapasitet og trykk må den respektive kommunens VA-avdeling kontaktes.

Spesielle tilrettelegginger

- Salten Brann benytter seg av slanger med NOR 1 kupling
- Tilkobling kum (klo-kobling)
- Stigerør skal fortrinnsvis ha to påkobling- og uttaksmuligheter med stengventil til begge koblingene.
- Lift er stasjonert i Bodø og vil ved behov kunne brukes i hele vår region.

