




Tilrettelegging for brannvesenets innsats

Innhold

Salten Brann IKS virkeområde.....	1
Kravspesifikasjoner for kjørevei og oppstillingsplass.....	2
Tekniske data for biler	2
Kjøretøy og beredskap	3
Vannforsyning	4
Spesielle tilrettelegginger	4

Salten Brann IKS virkeområde

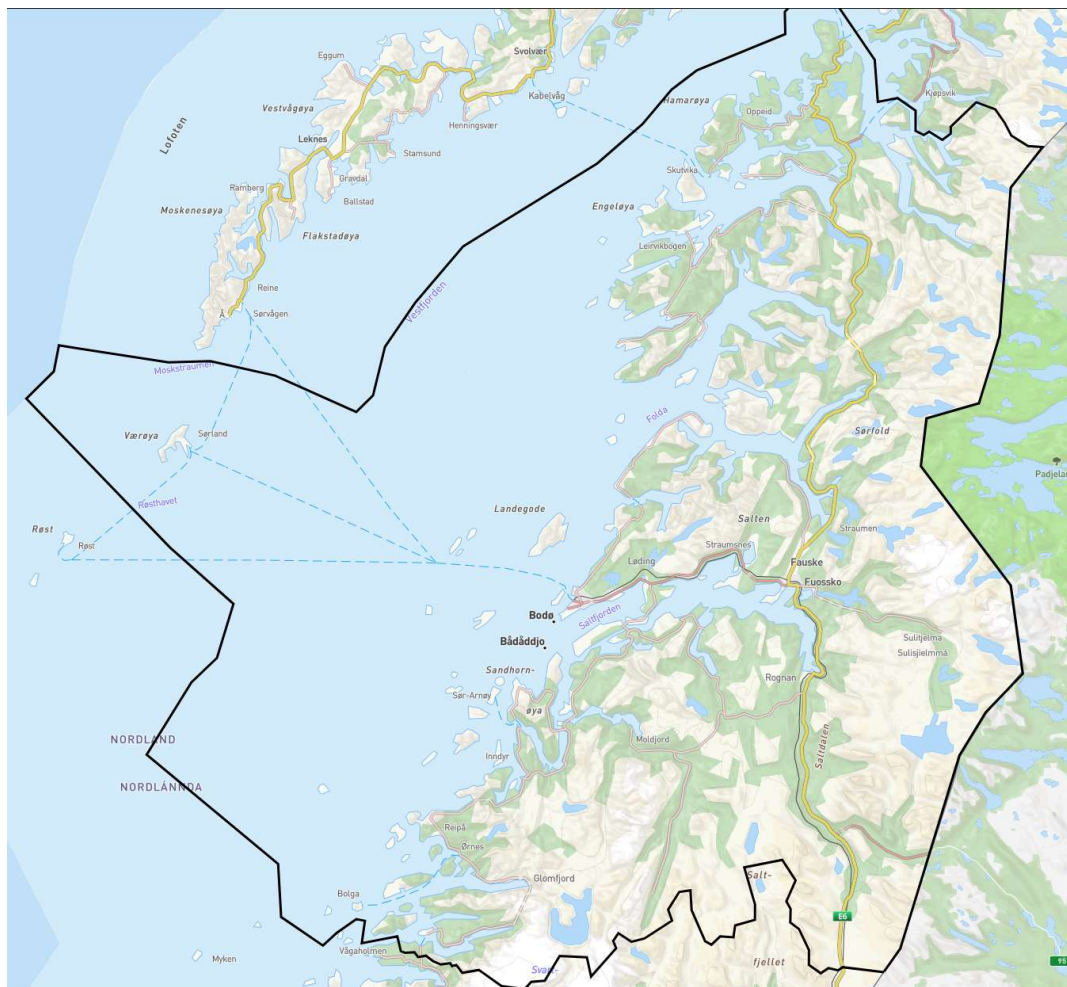

Kravspesifikasjoner for kjørevei og oppstillingsplass

Utforming av Kjørevei	Krav
Kjørebredde (min.)	3,5m
Stigningsforhold (maks.)	12,5%
Fri kjørehøyde (min.)	4m
Svingradius ytterkant vei (min.)	13m
Akseltrykk	13 tonn
Akseltrykk boggi	22 tonn
Lengde lift	11m
Lengde mannskapsbil	8m

Utforming av oppstillingsplass	Krav
Bredde oppstillingsplass (min.)	8m
Avstand mellom lift og bygning (maks.)	10m

Tekniske data for biler

Tekniske data for lift Bronto Skylift F42 RLXer (Bodø)	
Totalvekt	30.000kg
Støtteben maks støttekraft	170 kN
Støttekraft med underlagsplater (50x950x750)	2,4 kg/cm ²
Støttekraft uten underlagsplater	9,5 kg/cm ²
Bakkestøtte bredde/lengde	8,0m / 6,3m

Tekniske data for mannskapsbil	
Totalvekt	21.000 kg

Tekniske data for tankbil	
Totalvekt	30.000 kg



Kjøretøy og beredskap

Oversikt over stasjoner og slokkeberedskap for våre lokasjoner. Det er bare stasjonen i Bodø som har kasernert vaktlag, alle andre stasjoner har deltidsmannskaper der vaktordningen varierer.

Kommune	Lokasjon
Bodø	Bodø
	Misvær
	Kjerringøy
	Knaplund
Værøy	Værøy
Fauske	Fauske
	Sulitjelma
Saltdal	Rognan
Beiarn	Moldjord
Hamarøy	Oppeid
	Innhavet
	Drag
Steigen	Saursfjorden
Sørfold	Straumen
Gildeskål	Inndyr
	Sørarnøy
	Våg (Sandhornøy)
	Nygårdsjøen
Meløy	Ørnes
	Halsa
	Engavågen
	Glomfjord (YARA)
	Meløya
	Bolga

Salten Brann IKS er et interkommunalt selskap, derfor kan våre kjøretøy benyttes flere steder også på tvers av kommunegrenser avhengig av behov.



Vannforsyning

Kommunen skal sørge for at den kommunale vannforsyningen fram til tomtegrense i tettbygde strøk er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slokkevann.

Et tettsted er en hussamling med minst 200 bosatte og der avstanden mellom husene normalt ikke skal overstige 50 meter (jf. SSB).

I Salten Brann IKS sitt virkeområde er følgende områder tettsteder pr. 08.10.2026.

Kommune	Tettsted
Bodø	Bodø sentrum/Rønvik – Bertnes Deler av Fenes Skivika Løpsmarka Tverlandet/Løding
Fauske	Fauske sentrum Valnesfjord Sulitjelma
Saltdal	Rognan Røkland
Gildeskål	Inndyr
Meløy	Reipå Ørnes Neverdal Glomfjord
Sørfold	Straumen
Steigen	Leinesfjorden
Hamarøy	Oppeid/Presteid Drag
Værøy	Sørland

Slokkevann skal være utbygd i disse områdene, for kapasitet og trykk må den respektive kommunens VA-avdeling kontaktes.

Spesielle tilrettelegginger

- Salten Brann benytter seg av slanger med NOR 1 kupling
- Tilkobling kum (klo-kobling)
- Stigerør skal fortrinnsvis ha to påkobling- og uttaksmuligheter med stengventil til begge koblingene.
- Lift er stasjonert i Bodø og vil ved behov kunne brukes i hele vår region.
- Salten Brann IKS har ingen krav til at oppstillingsplass merkes, men det bør gjøres for å ivareta tilgjengelighet under alle forhold.



Rev: 08.10.2026